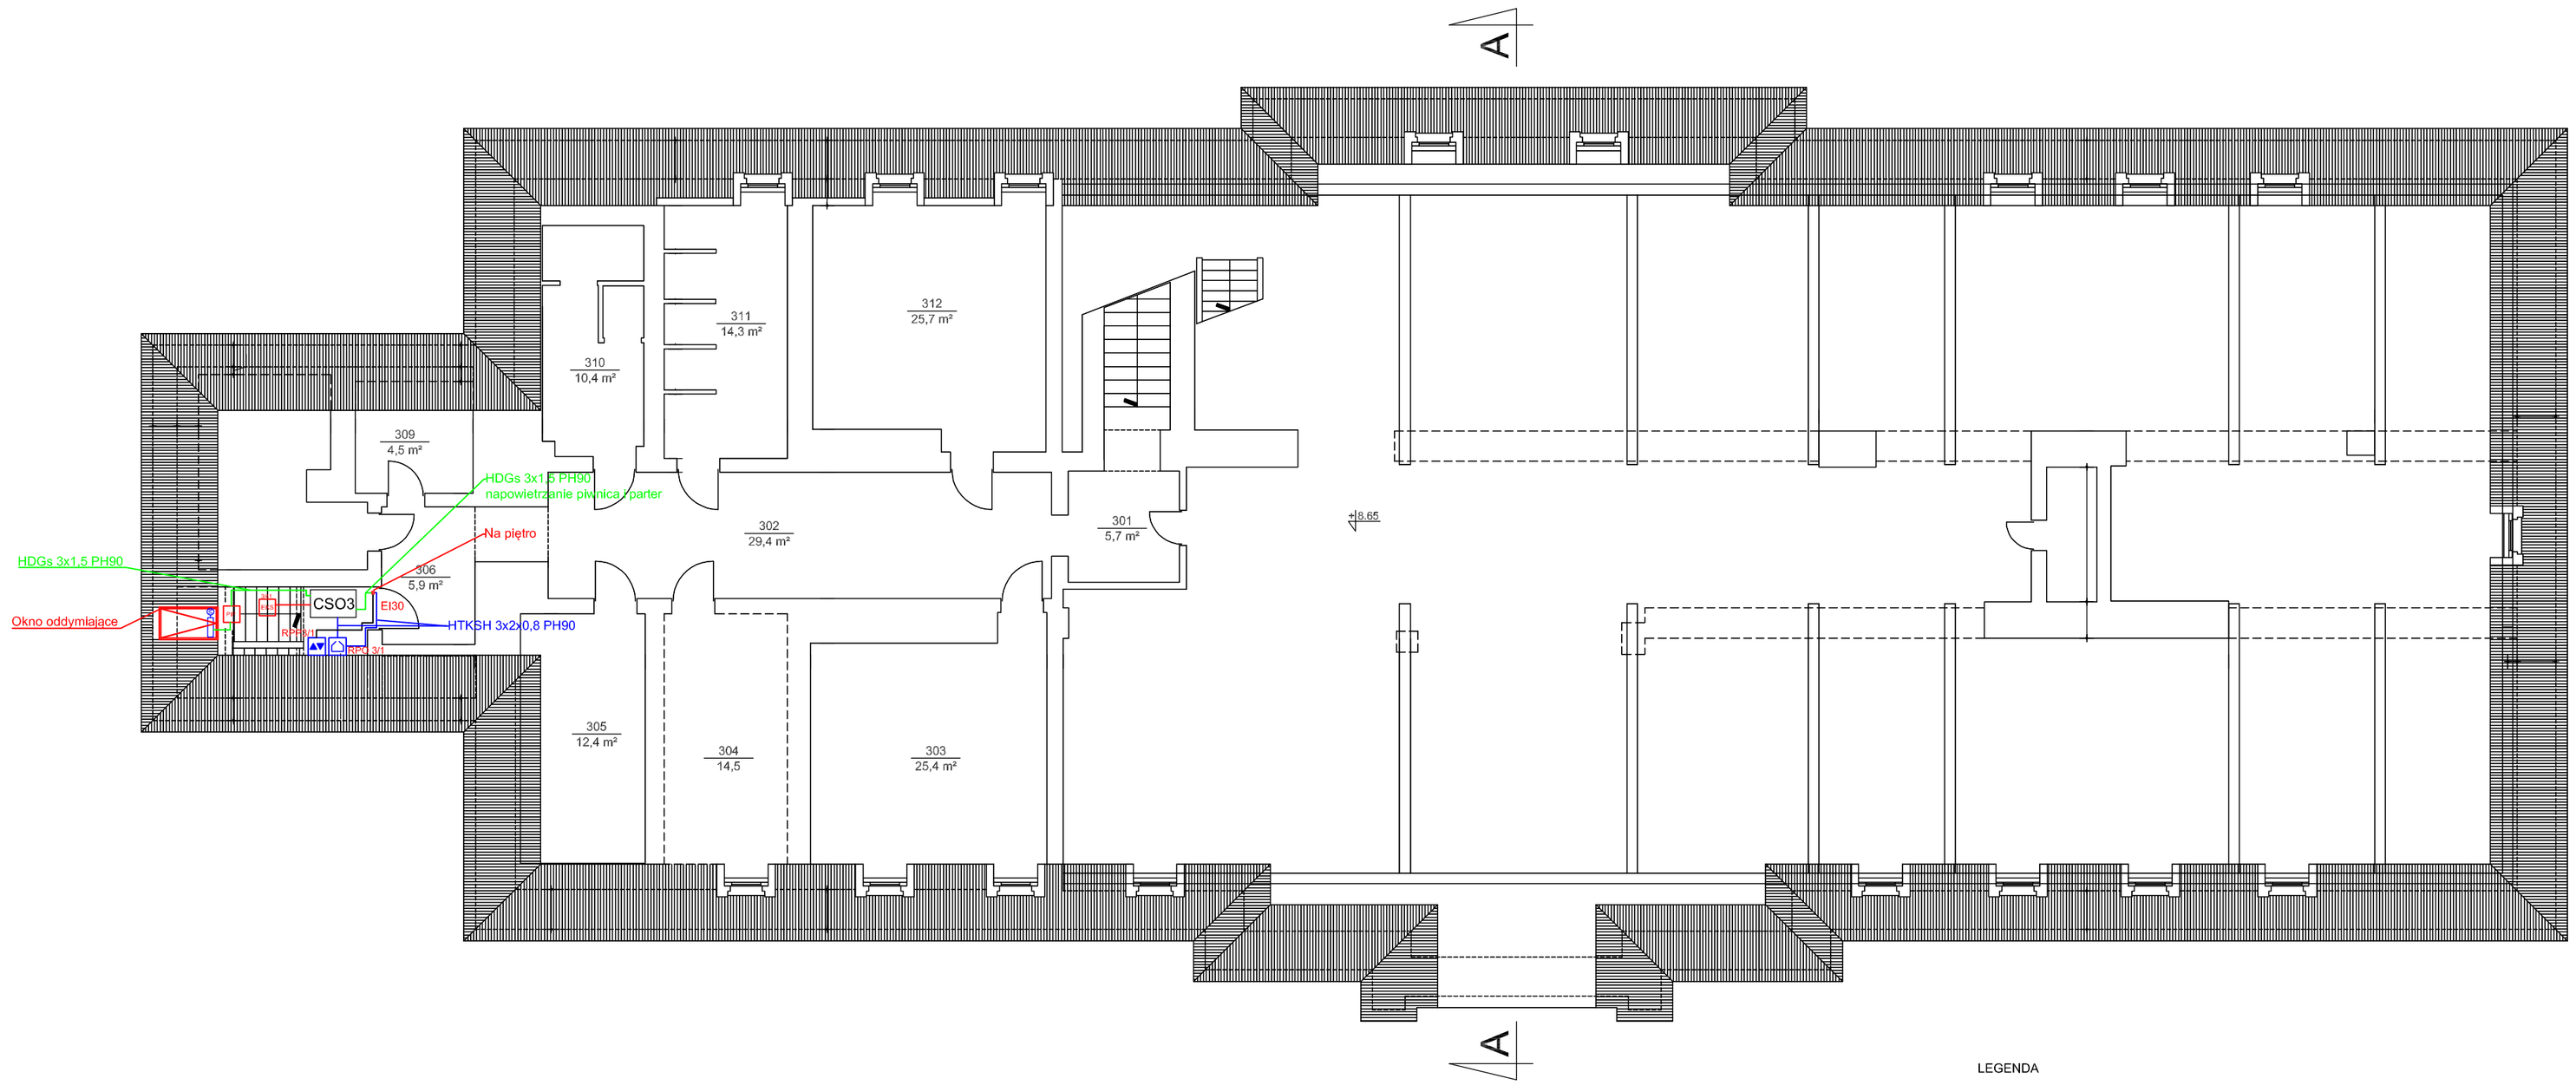

LEGENDA

- CSP — centrala sygnalizacji pożarowej
- CSO — centrala oddymiania
- przycisk oddymiania - RPO
- przycisk przewietrzania - RPP
- PIP — puszka instalacyjna do systemów pożarowych
- M — siłownik elektryczny
- linia przycisków oddymiania HTKSH 3x2x0,8 PH90
- zasilanie siłowników elektrycznych HDGs 3x1,5 PH90
- linia sterująca OMY 4x1 - przewietrzanie

UWAGA.
1. Montaż przycisków oddymiania i przewietrzania na wysokości 1,4 ± 0,2 m od poziomu podłogi.
2. Podłączenie siłowników pprzez puszki PIP2A.

"FIRECONTROL" S.C, Systemy Przeciwpożarowe
Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt
Wolica 43 62-872 Godziesze Małe
tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl

Rys. nr: 11
Skala: 1:100

Temat:	Instalacja oddymiania grawitacyjnego - Pałac - poddasze
Nazwa i adres inwestycji:	System sygnalizacji pożaru z systemem oddymiania grawitacyjnego dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze 58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektował:	Ppoż:		Grudzień 2014 r.	